Aspen Mechanical Pompa

Kondanzasyon tavasına şamandıra mekanizması kolaylıkla kurulabilecek durumda olan sistemlerde kullanımı uygundur.

VERİ KAĞIDI

Teknik Özellikler:

- 2 metre bağlantı kablosu
- 3 metre şamandıra bağlantı kablosu
- Üstün özelliklere sahip
- 5 metre emme yüksekliği
- 12 metre basma yüksekliği
- Su pompalar/ kirli suyu ve havayı basar.
- 12m basma yüksekliğinde 6.25 litre basma kapasitesine sahiptir
- Pompa üzerinde manuel basma yapabileceğiniz düğme mevcuttur
- Pompa başlığının sıcaklık limitleri: 0°C ile +100°C
- Pompa değerleri 0.2A, 230V AC

Ölçüler :

Uzunluk: 142mm **Genişlik:** 160mm

Derinlik: 83mm **Ağırlık :** 1.7kg

Elektrik Bağlantıları :

Kahverengi:	Faz
Mavi:	Nötr
Yeşil/sarı:	Toprak

MÜHENDİSLER İÇİN MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI.

Açıklamalar :

Bu pompa tavana monte edilebilecek şekilde tasarlanmış olup,suyun tahliyesinin güç olduğu durumlarda,kondenzasyon suyunun tahliyesini sağlamak için yapılmıştır. Bir basma pompasıyla beraber şase üzerine monte edilerek de kullanılabilir.

Montaj Notları :

Pompanın canlı ucu ile güç kaynağı (şebeke) arasına 1.0 amp.'lik bir sigorta yerleştiriniz. Bu pompa kendi tabanı üzerinde monte edilmek üzere dizayn edilmiştir ve pompanın hava alması için etrafında yeterli boş alan bırakılmalıdır.

Boru hattı üzerinde herhangi bir kıvrılma ya da bükülme olmamalıdır. Boru iç çapı 6mm dış çapı ise 9mm olarak muhafaza edilmelidir.



Pompanın giriş ve çıkış bölümlerini kablo bağı ile sıkıca sabitleyiniz.



Hangi rezervuarın montajınız için uygun olacağına karar veriniz.

Şamandıranın mıknatıslı yüzünün yukarı baktığından ve 15cm x 6mm iç çaplı borunun rezervuar kapağına bağlandığından emin olunuz. Rezervuarı evaporatörün su drenaj tavasına bağlayınız ve hava hortumunun su seviyesinin üzerinde olduğundan emin olunuz veya diğer rezervuarı kullanıyorsanız ve kondenzasyon tepsisine yerleştirdiyseniz, rezervuarın yatay olarak konulduğundan emin olunuz.

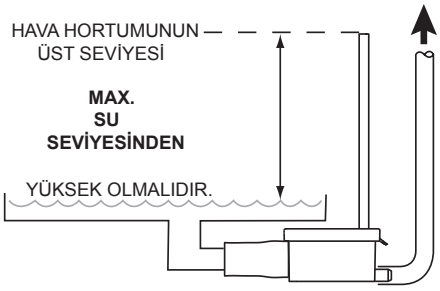

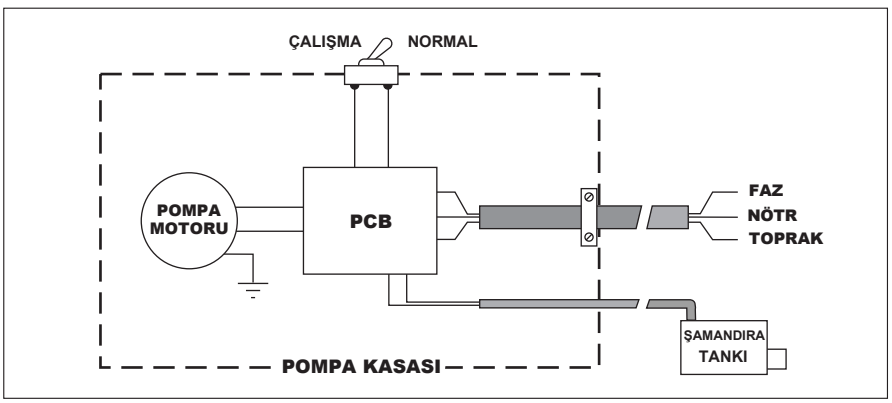

Servis Rehberi :

1. Pompa başlığını düzenli olarak gözden geçiriniz ve her 12 ayda bir eğer gerekiyorsa daha sık pompa başlığını değiştiriniz.
2. Pompa başlığını sökerken döner başlığın dikey konumda olduğundan emin olun.Vidaları sökün ve değiştirilecek hortumu yerine takın. Bir miktar gres yağı sürmeniz kapağın yerine takılmasını kolaylaştıracak ve potansiyel sürtünme sesini azaltacaktır.
3. Test devre anahtarı test edildikten sonra devamlı "run" (çalışma) konumunda bulunmalıdır.
4. Pompa başlığı ve hortum değişimi için gerekli malzemeler üreticiden temin edilebilir. Lütfen yedek parça siparişi verirken, pompanın üzerinde bulunan seri numarasını not edin.
5. Şamandıra çemberi yılda bir defa mutlaka temizlenmelidir.

Pt No. 1102

Aspen Pumps Apex Way Hailsham East Sussex BN27 3WA www.aspenpumps.com
Tel: +44 (0)1323 848842 Fax: +44 (0)1323 848846 sales@aspenpumps.com

Aspen Mechanical Pompa

Montaj Örneği

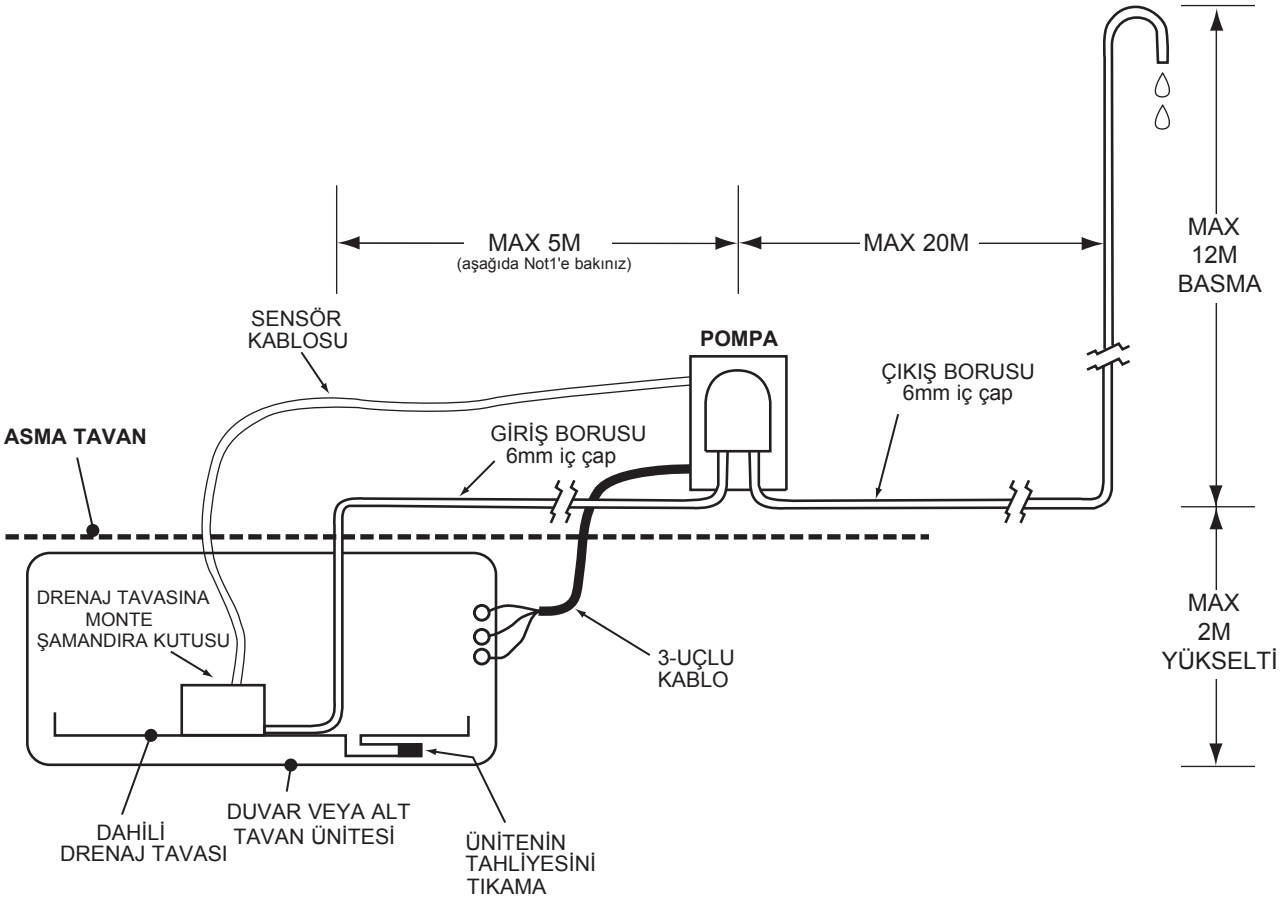

Giriş Borusu İçin Alternatif Pozisyon

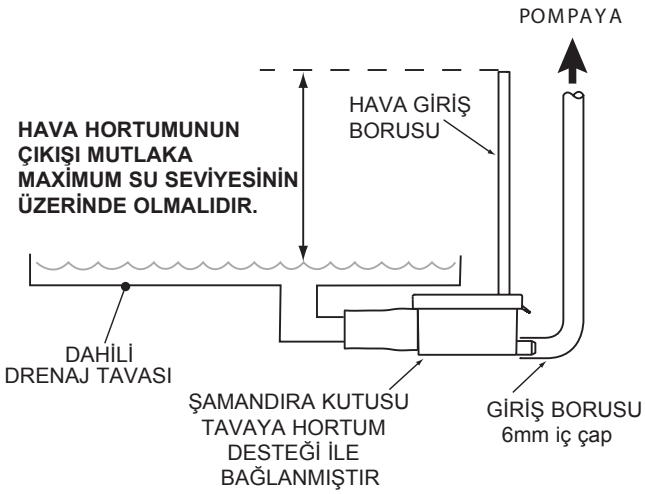

Elektriksel Bağlantılar

(ünitenin şebekeye bağlantısı)

Kahverengi..... Faz

Mavi..... Nötr

Yeşil/Sarı..... Toprak

Kontrol Metodu

Şamandıranın yükselmesine neden olan su seviyesi pompanın çalışmasını sağlayacaktır.

Not 1

Düşük kapasiteli ünitelerin drenaj tavaları için geri dönüşsüz valf (çek-valf) gerekebilir.

NOT : DİYAGRAMLAR ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR.

Aspen Pumps Apex Way Hailsham East Sussex BN27 3WA United Kingdom

For technical information call Aspen Pumps: +44 (0)1323 848842 or fax: +44 (0)1323 848846

Visit our website at: www.aspenpumps.com or email us at: sales@aspenpumps.com

ASPEN-07/06